



Dossier d'enquête publique



Octobre 2025



Élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU)

A3 – Annexe – Zonage d'assainissement

Malafretaz



PROCEDURE	DATE
Révision du PLU prescrite le	13 Décembre 2022
Arrêt-Projet approuvé par délibération le	21 Juillet 2025



**MOSAÏQUE
ENVIRONNEMENT**
Conseil & Expertise

Rédaction : Etienne POULACHON

Cartographie : Étienne POULACHON

Photographie de couverture : Mosaïque Environnement



Labellisé



RSE Positive
labellucie.com




Agence Mosaïque Environnement

111 rue du 1er Mars 1943 - 69100 Villeurbanne tél. 04.78.03.18.18 - fax 04.78.03.71.51

agence@mosaique-environnement.com - www.mosaique-environnement.com

SCOP à capital variable – RCS 418 353 439 LYON

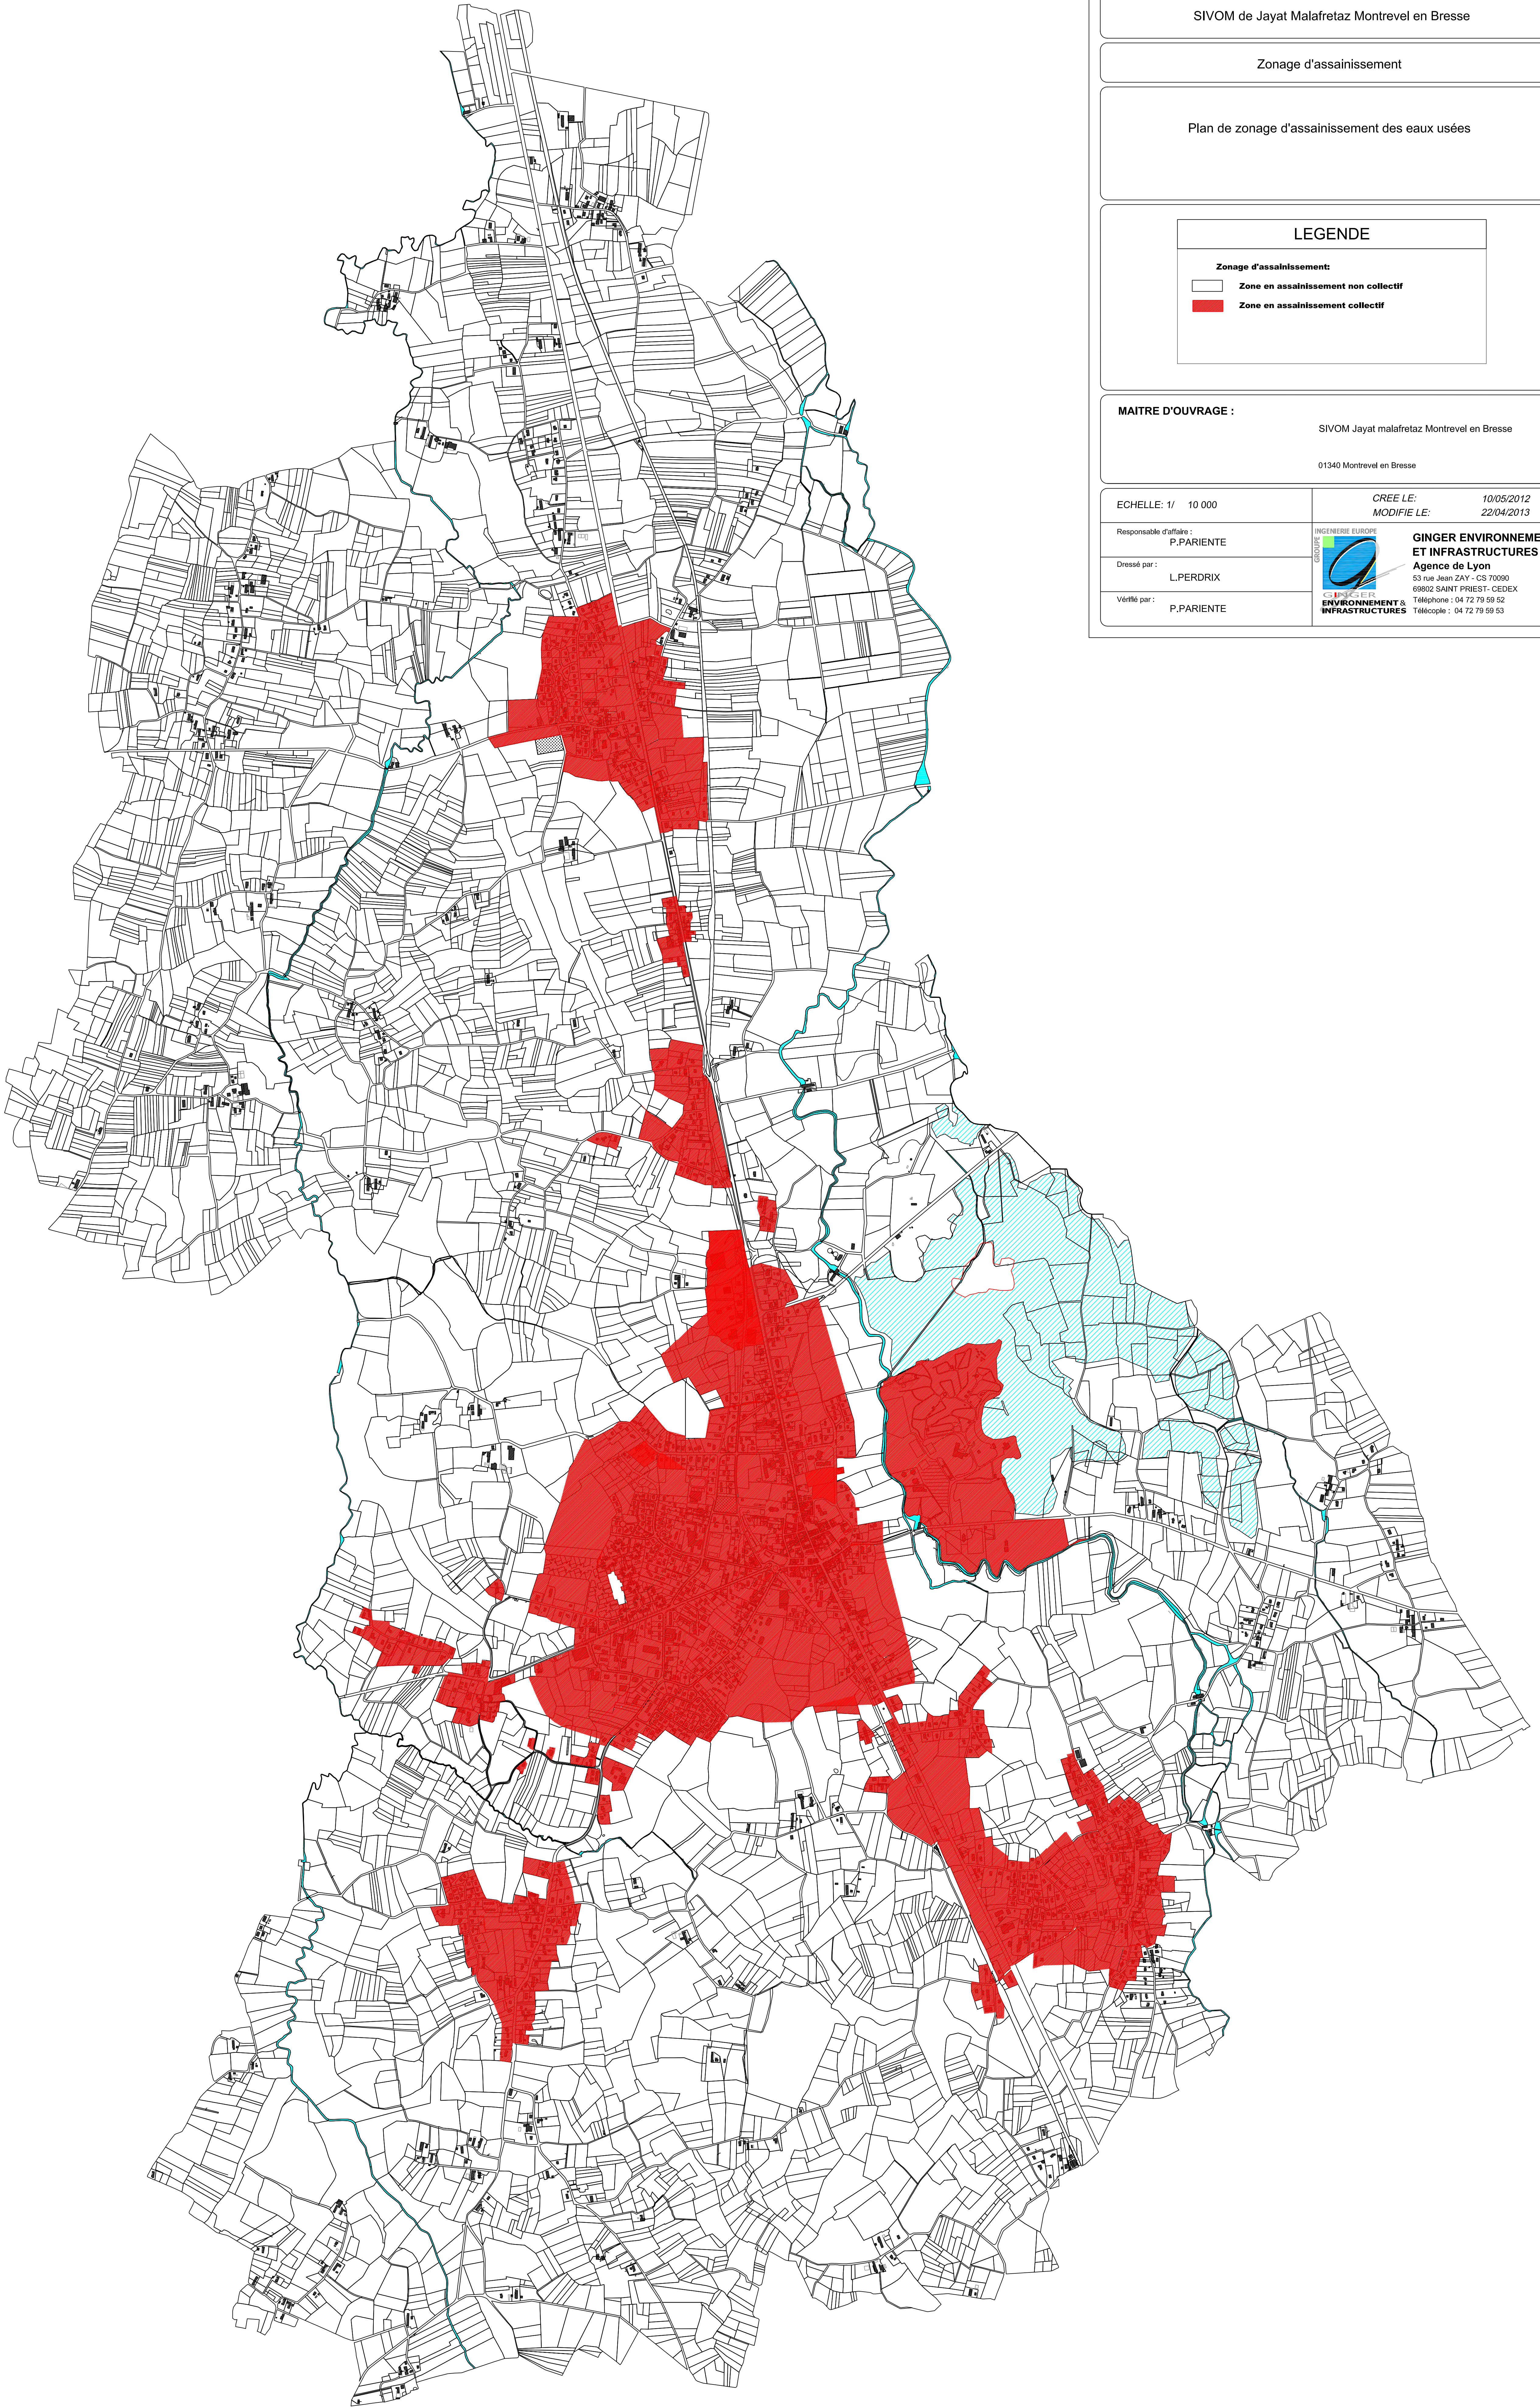

Département de l'Ain
SIVOM de Jayat Malafretaz Montrevel en Bresse

Zonage d'assainissement

Plan de zonage d'assainissement des eaux usées

LEGENDE

- Zonage d'assainissement:
- Zone en assainissement non collectif
 - Zone en assainissement collectif

MAITRE D'OUVRAGE :
SIVOM Jayat malafretaz Montrevel en Bresse
01340 Montrevel en Bresse

ECHELLE: 1/ 10 000

Responsable d'affaire :
P.PARIENTE

Dressé par :
L.PERDRIX

Vérifié par :
P.PARIENTE

CREE LE: 10/05/2012
MODIFIE LE: 22/04/2013



GINGER ENVIRONNEMENT
ET INFRASTRUCTURES
Agence de Lyon
53 rue Jean ZAY - CS 70090
69802 SAINT PRIEST- CEDEX
Téléphone : 04 72 79 59 52
Télécopie : 04 72 79 59 53

SIVOM JAYAT MALAFRETAZ MONTREVEL EN BRESSE					
ZONAGE D'ASSAINISSEMENT Assainissement autonome Appétude des sols - filières péconisées					
Légende :					
<u>Appétude :</u> ■ Très peu favorable ■ Peu favorable ■ Moyennement favorable ■ Favorable	<u>Sondages :</u> ▼ Taille / test de perméabilité T Tracépo ■ Numéro de sondage ■ Valeur de la perméabilité	<u>Filières d'assainissement autonome :</u> 1 : Tranchées d'infiltration 1a : Tranchées d'infiltration surdimensionnées 1b : Tranchées d'infiltration péconisées à 45 pcnt 2 : Filtrre à sable non drainé 3 : Filtrre à sable drainé 4 : Tertre d'infiltration non drainé 5 : Tertre d'infiltration drainé 6 : Filtrre compacte 7 : A éluder au cas par cas su après terrassement			
<u>Classe de perméabilité</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> Sondage 10 Favorable (20 à 500 mm/h) </td> <td style="width: 33%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> Sondage 15 Moyennement favorable (15 à 30 mm/h) </td> <td style="width: 33%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> Sondage 20 Défavorable (< 15 mm/h ou > 500 mm/h) </td> </tr> </table>			Sondage 10 Favorable (20 à 500 mm/h)	Sondage 15 Moyennement favorable (15 à 30 mm/h)	Sondage 20 Défavorable (< 15 mm/h ou > 500 mm/h)
Sondage 10 Favorable (20 à 500 mm/h)	Sondage 15 Moyennement favorable (15 à 30 mm/h)	Sondage 20 Défavorable (< 15 mm/h ou > 500 mm/h)			
Echelle : 1 / 9000 République Française Ministère de l'Énergie 23, rue du Progrès 69693 SAINT-PIERRE-CEDEX Tél. 04 72 79 59 53 Fax 04 72 79 59 53	Réalisation : Date : Novembre 2007 Étfectué par : DCA	Schéma d'assainement :			
Dossier VLV 70129					

Echelle : 1 / 9000

Réalisation :
Date : Novembre 2007
Effectué par : DCA

Agèlde :		Sondages :		Fichiers d'assainissement autonome :	
	Très peu favorable		Tandem / test de perméabilité	1a : Tranchées d'irrigation 1b : Tranchées d'irrigation surdimensionnées 1c : Tranchées d'irrigation perpendiculaires à la pente	
	Peu favorable		Tracélope	2 : Filtre à sable non drainé	
	Moyennement favorable	12	Numéro de sondage	3 : Filtre à sable drainé	
	Favorable	13	Valeur de la perméabilité	4 : Tertre d'irrigation non drainé	
				5 : Tertre d'irrigation drainé	
				6 : Filiale compacte	
				7 : A évaluer au cas par cas ou après terrassement	
Classe de perméabilité					
	Favorable (20 à 50 mm/h)		Moyennement favorable (15 à 30 mm/h)		Défavorable (< 15 mm/h ou > 50 mm/h)

Agèlde :		Sondages :		Fichiers d'assainissement autonome :	
	Très peu favorable		Tandem / test de perméabilité	1a : Tranchées d'irrigation 1b : Tranchées d'irrigation surdimensionnées 1c : Tranchées d'irrigation perpendiculaires à la pente	
	Peu favorable		Tracélope	2 : Filtre à sable non drainé	
	Moyennement favorable	12	Numéro de sondage	3 : Filtre à sable drainé	
	Favorable	13	Valeur de la perméabilité	4 : Tertre d'irrigation non drainé	
				5 : Tertre d'irrigation drainé	
				6 : Filiale compacte	
				7 : A évaluer au cas par cas ou après terrassement	
Classe de perméabilité					
	Favorable (20 à 50 mm/h)		Moyennement favorable (15 à 30 mm/h)		Défavorable (< 15 mm/h ou > 50 mm/h)

GINGER ENVIRONNEMENT INFRASTRUCTURE
Z.J. mi-plaine
23, rue du Progrès
69850 SAINT-PRIS
Tél : 04 72 79 5 10
Fax : 04 72 79 5 11

